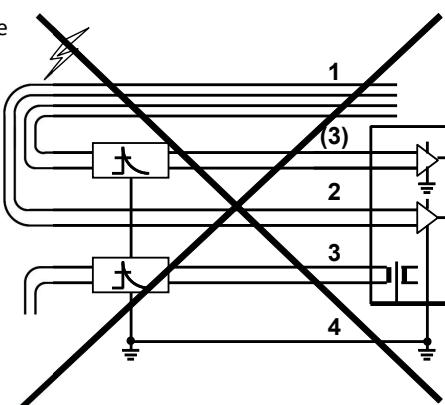
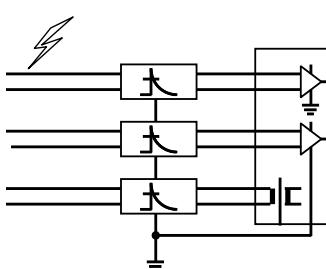


Betriebsanleitung	Operating instructions	Instructions d'emploi
<p>SonicPro 3x1-24V/24V-Tr Überspannungsableiter Typ BSL0SP3X24/24</p>	<p>SonicPro 3x1-24V/24V-Tr Surge protective device Type BSL0SP3X24/24</p>	<p>SonicPro 3x1-24V/24V-Tr Parasurtenseur Type BSL0SP3X24/24</p>

<u>Beschreibung</u>	<u>Description</u>	<u>Description</u>
<p>Bei diesem Überspannungsableiter handelt es sich um eine zweistufige Schutzschaltung, deren Grobschutzelemente gasgefüllte Überspannungsableiter sind. Der Feinschutz besteht aus Supressordioden. Da auf den Einsatz von Varistoren ganz verzichtet wurde, treten keine nennenswerten Leckströme auf.</p>	<p>This device consists of a two-stage protective circuit with gas-filled surge protectors as basic protection elements. Ultimate protection consists of suppressor diodes. As no varistors have been used no leakage currents of any significance arise.</p>	<p>Dans le cas de ce parasurtenseur, il s'agit d'un circuit de protection à deux niveaux dont les éléments destinés à la protection de base sont des parasurtenseurs à gaz rare. La protection de précision se compose de diodes de suppression. Aucun courant de fuite notable n'apparaît puisqu'il a été fait abstraction de varistances.</p>
<u>Installations- und Betriebshinweise</u>	<u>Installation / Operating instructions</u>	<u>Directives d'installation et d'exploitation</u>
<p>Dieser Ableiter wird zum Schutz von Daten- und Signalleitungen eingesetzt.</p> <p>VORSICHT Das Schutzgerät muss möglichst nah am zu schützenden Gerät angeschlossen werden. Geschützte und ungeschützte Leitungen dürfen nicht zusammen verlegt werden.</p>	<p>This surge protector is used for the protection of data and signal lines.</p> <p>ATTENTION The protective device must be connected as closely as possible to the equipment to be protected. Protected and unprotected lines must not be laid together.</p>	<p>Ce parasurtenseur est utilisé pour la protection des lignes de données et signal.</p> <p>ATTENTION L'appareil de protection doit si possible être raccordé près de l'appareil à protéger. Les lignes protégées et les lignes non protégées ne doivent pas être posées ensemble.</p>

<u>Legende / legend / légende</u>	<u>Falsche Installation</u> <u>Installation incorrect</u> <u>Installation incorrecte</u>	<u>Richtige Installation</u> <u>Installation correct</u> <u>Installation correcte</u>
<p>1. Falsche Leitungsführung Cable layout incorrect Introduction des câbles incorrecte</p> <p>2. Ungeschützter Eingang Unprotected input Entrée non protégée</p> <p>3. Zu lange Leitungen Cables too long Câbles trop longs</p> <p>4. Zwei Erdungen Two grounds Deux mise à la terre</p> 		

Betriebsanleitung	Operating instructions	Instructions d'emploi
SonicPro 3x1-24V/24V-Tr	SonicPro 3x1-24V/24V-Tr	SonicPro 3x1-24V/24V-Tr
Überspannungsableiter	Surge protective device	Parasurtenseur
Type BSL0SP3X24/24	Type BSL0SP3X24/24	Type BSL0SP3X24/24

<u>Wartung</u> Es ist empfehlenswert, die Funktion dieses Ableiters nach jeder Blitzsaison oder häufiger zu überprüfen. Ansonsten ist dieses Produkt wartungsfrei.	<u>Maintenance</u> Merely check this surge protector for correct operation after the period when thunderstorms are most frequent. Apart from that this product requires no maintenance.	<u>Maintenance</u> Il est recommandé de contrôler le fonctionnement de ce parasurtenseur après chaque période d'activité orageuse intense. A part cela, ce produit est exempt de maintenance.
<u>Fehlererkennung</u> Bei Bedarf kann dieser Ableiter durch eine Isolations- und Durchgangsmessung überprüft werden. Bei $R_{isol} < 1 \text{ M}\Omega$ (1 gegen 2 und 1, 2, 3 gegen PE) oder bei Unterbruch (1 zu 1 ^p , 2 zu 2 ^p und 3 zu 3 ^p) muss der Ableiter ausgewechselt werden (siehe Schema).	<u>Troubleshooting</u> As and when required, this surge protective device can be checked by measuring insulation and continuity. With an insulation resistance of $< 1 \text{ M}\Omega$, measure (1 to 2 and 1, 2, 3 to PE), or with open line (1 to 1 ^p , 2 to 2 ^p and 3 to 3 ^p) the surge protective device must be replaced (see diagram).	<u>Reconnaissance de défauts</u> Au besoin, ce parafoudre peut être vérifié par une mesure d'isolation et une mesure de passage. Pour une résistance d'isolement $< 1 \text{ M}\Omega$ (1 contre 2 et 1, 2, 3 contre PE) ou, pour rupture (1p à 1 ^p , 2 à 2 ^p et 3 à 2 ^p), le parafoudre doit être remplacé (voir schéma).
VORSICHT Der PE-Anschluss muss immer angeschlossen werden.	ATTENTION The PE terminal must always be connected.	ATTENTION La connexion PE doit toujours être raccordée.
CE EU Konformitätserklärung	CE EU Declaration of Conformity	CE Déclaration de conformité UE
EU Richtlinie: EN 2014/30/EU EN 2014/35/EU EN 2011/65/EU (RoHS) Normen: EN 61643 – 11:2013 EN 61643 – 21:2013	EC directives: EN 2014/30/EU EN 2014/35/EU EN 2011/65/EU (RoHS) Standards: EN 61643 – 11:2013 EN 61643 – 21:2013	UE directive: EN 2014/30/EU EN 2014/35/EU EN 2011/65/EU (RoHS) Normes: EN 61643 – 11:2013 EN 61643 – 21:2013
IEC-Prüfklasse/EN-Type: C1 / C2 / C3	IEC category/EN type: C1 / C2 / C3	IEC-classe de contrôle/EN-Type: C1 / C2 / C3
<u>Technische Daten</u>	<u>Technical data</u>	<u>Données techniques</u>
Max. Betriebsspannung Max. Betriebsstrom Schutzepegel 1-2 / 1, 2-PE Schutzepegel 3-PE Nennableitstoßstrom..... Anschlüsse	Max. operating voltage Max. operating current Protection level 1-2/1, 2-PE Protection level 3-PE Nom. imp. disch. current..... Connections	Tension max. de service Courant max. de service Niveau de protection 1-2/1, 2-PE Niveau de protection 3-PE Intensité de pointe de déch. nom Connexions
<u>Abmessungen / dimensions / dimensions [mm]</u>	<u>Schema / diagram / schéma</u>	